


Aufstellen von zwei 11-kg-Flaschenanlagen im Gebäude mit Schlauchleitungen länger als 40 cm

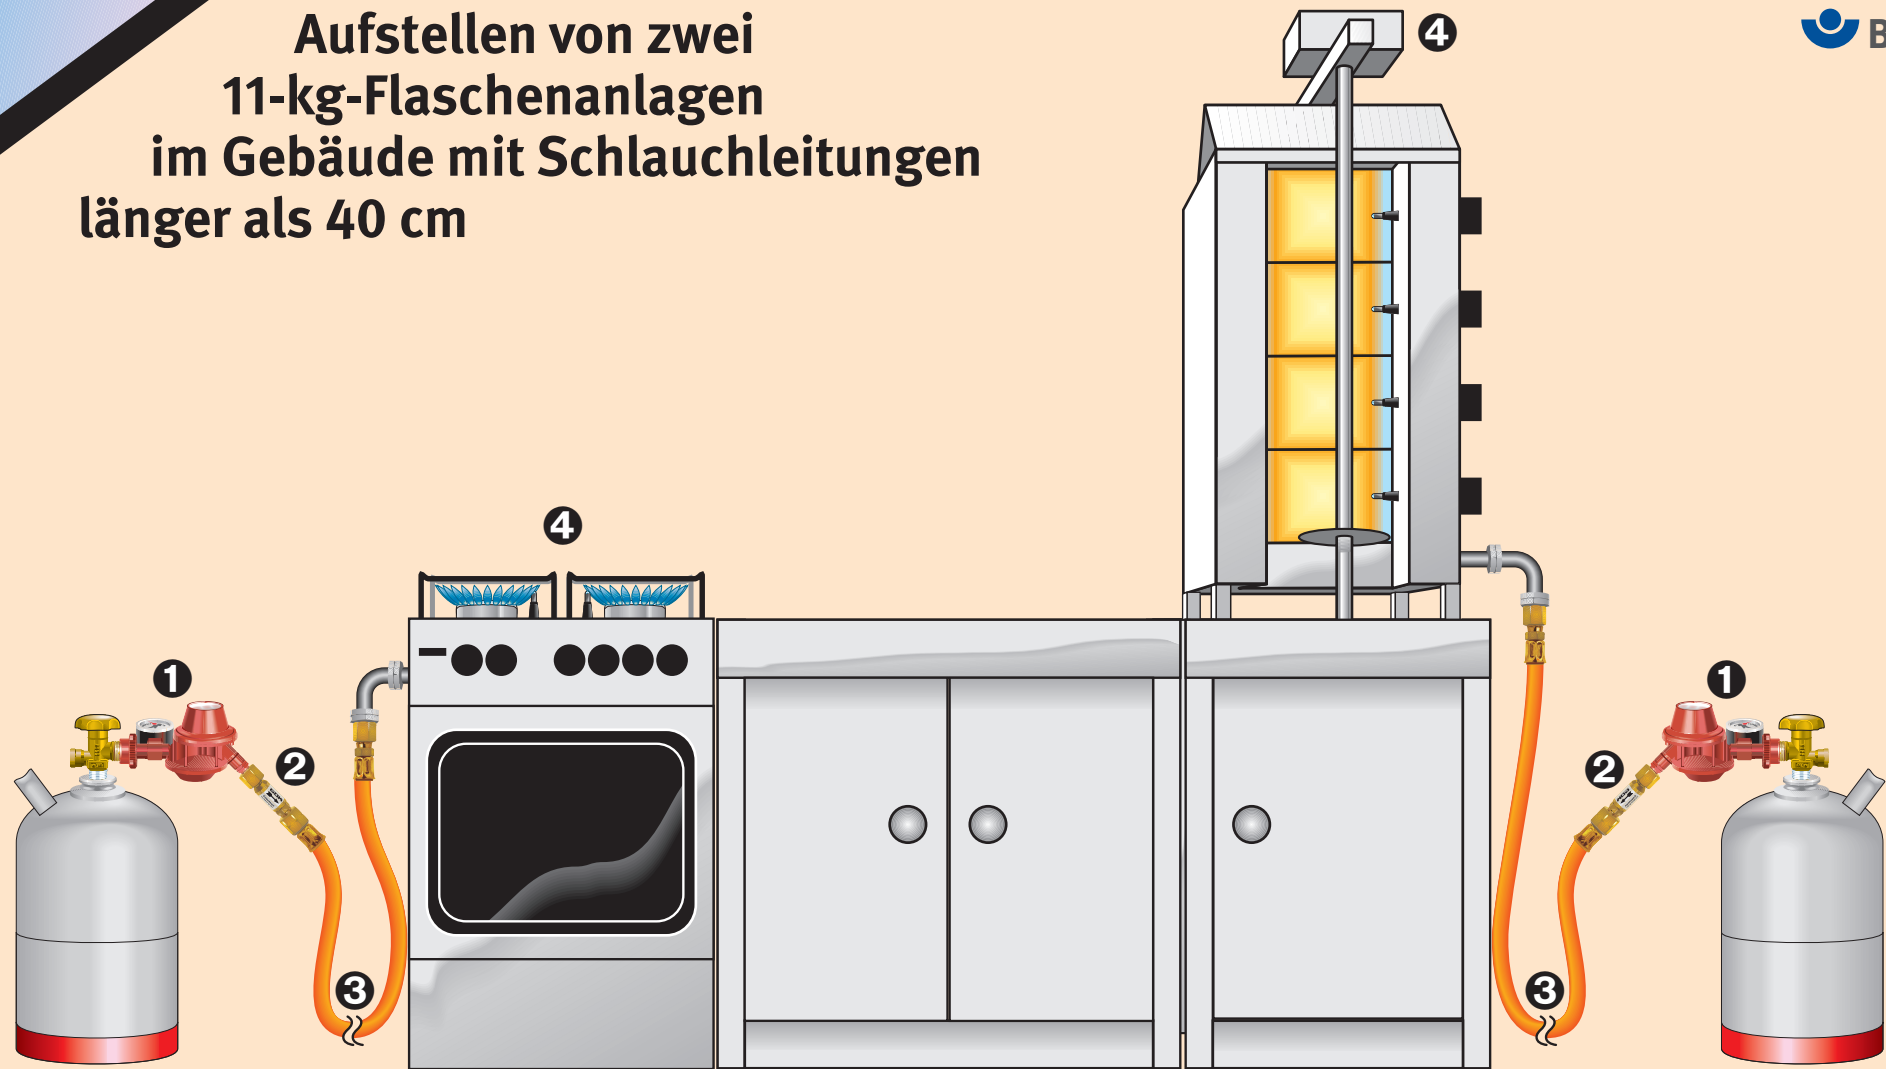

- ❶ **Zweistufige** Sicherheitsdruckregleinrichtung „S2SR“ (Safety two Stages Regulator - bisherige Bezeichnung: Überdrucksicherheitseinrichtung (ÜDS))
- ❷ Schlauchbruchsicherung
- ❸ Schlauchleitung länger als 40 cm
- ❹ Gasgerät mit Flammenüberwachungseinrichtungen (Züandsicherungen)

* optional ohne Manometer